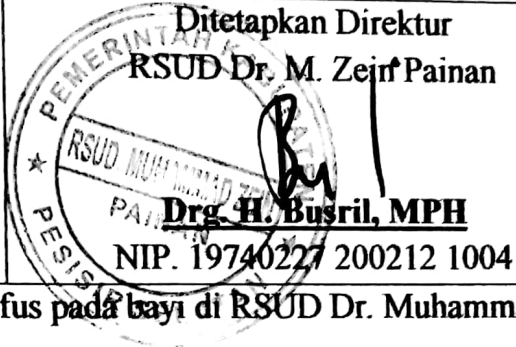


	PEMASANGAN INFUS PADA BAYI		
	NO. DOKUMEN MDGs/074/RSUD- PS/III/2016	NO. REVISI -	HALAMAN 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Maret 2016	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan <u>Drg. H. Busril, MPH</u> NIP. 19740227 200212 1004	
PENGERTIAN	Tata cara pemasangan infus pada bayi di RSUD Dr. Muhamma Zein Painan		
TUJUAN	Agar petugas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan memahami cara pemasangan infus pada bayi		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/ /RSUD-2016 Tentang Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
PROSEDUR	1. Persiapan alat : • Set infus • Abocath no. 24 • Handrub • Alkohol 70% • Alkohol swab • Nacl 0,9 % 25 cc • Set steril pemasangan infus yang terdiri dari kom yang berisi 4 buah kapas alkohol, 2 buah kasa ukuran 3x4 cm, kertas pengalas dan duk bolong steril, plester steril ukuran panjang 3 buah, ukuran kotak 2 buah, kassa kecil, dan pinset anatomis. • Sduit 1 cc dan 10 cc • Three Way • Extension Tube		

PEMASANGAN INFUS PADA BAYI

NO. DOKUMEN
MDGs/074/RSUD-
PS/III/2016

NO REVISI


HALAMAN
2/5

PROSEDUR

2. Cuci tangan prosedural sesuai standar prosedur operasional
3. Buka set steril pemasangan infus
4. Gunakan sarung tangan steril
5. Isi spuit 10 cc dengan nacl 0,9%



6. Isi Selang Infus set dengan cairan infus dan alirkan cairan sampai ke ujung selang, klem selang, pastikan tidak ada udara dalam selang

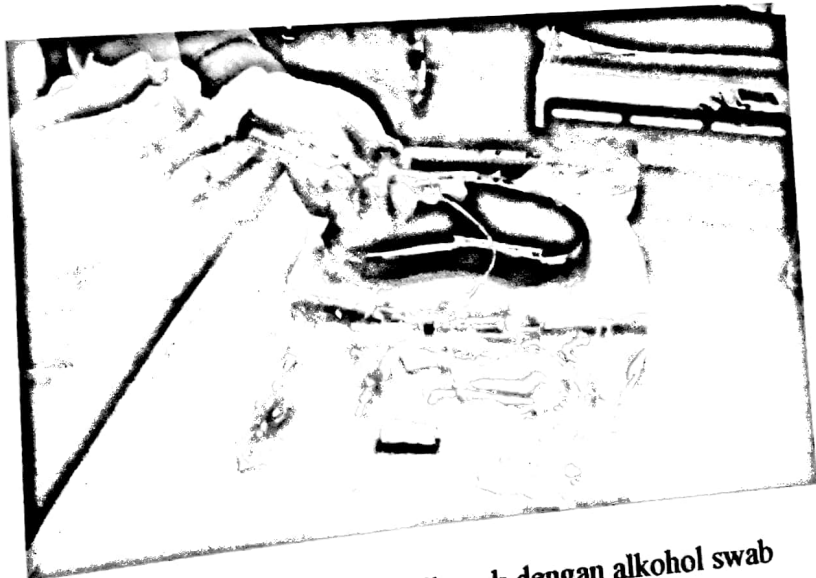

7. Desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan alkohol swab

PEMASANGAN INFUS PADA BAYI

NO. DOKUMEN
MDGs/071/RSUD-
PS/III/2016


NO. REVISI

HALAMAN
3/5

PROSEDUR



8. Pasang duk pengalas dan duk berlubang steril seperti pada gambar.

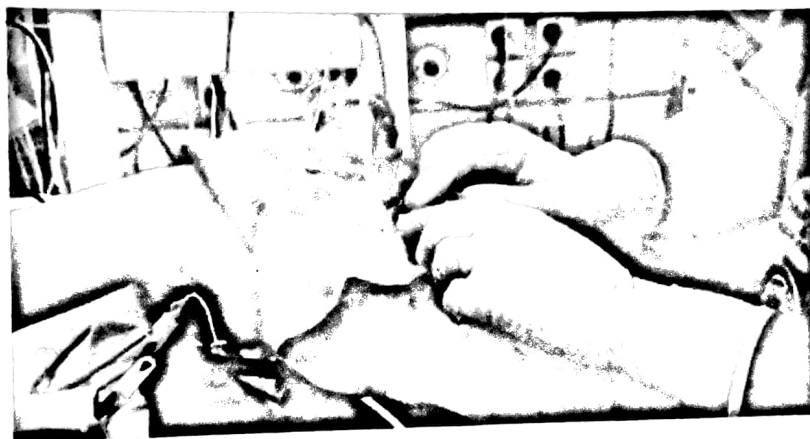

9. Melakukan pembendungan pada daerah di atas vena dengan tangan kiri.
Tusukkan jarum dengan tangan kanan ke vena.



PEMASANGAN INFUS PADA BAYI


NO. DOKUMEN
MDGs/071/RSUD-
PS/III/2016

NO. REVISI


HALAMAN
4/5

PROSEDUR

10. Bila jarum sudah masuk ke vena, tarik jarum.

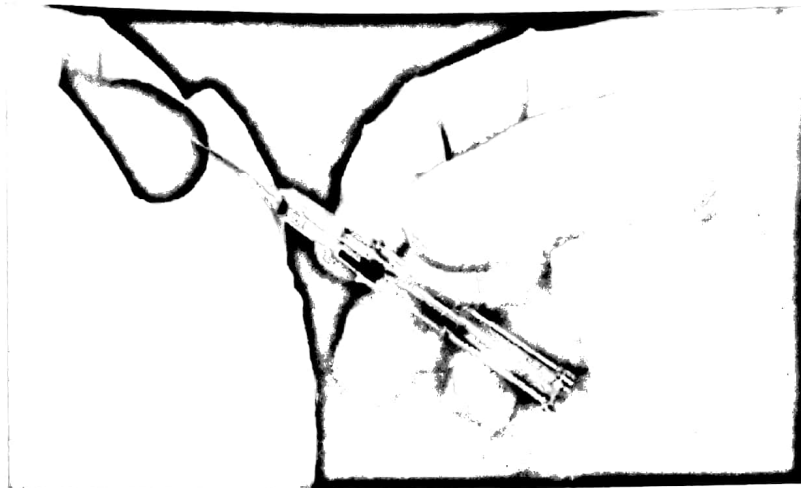

11. Bila jarum sudah ditarik, sambung kanula intravena dengan spuit 1 cc yang telah diisi oleh cairan NaCl 0,9%.

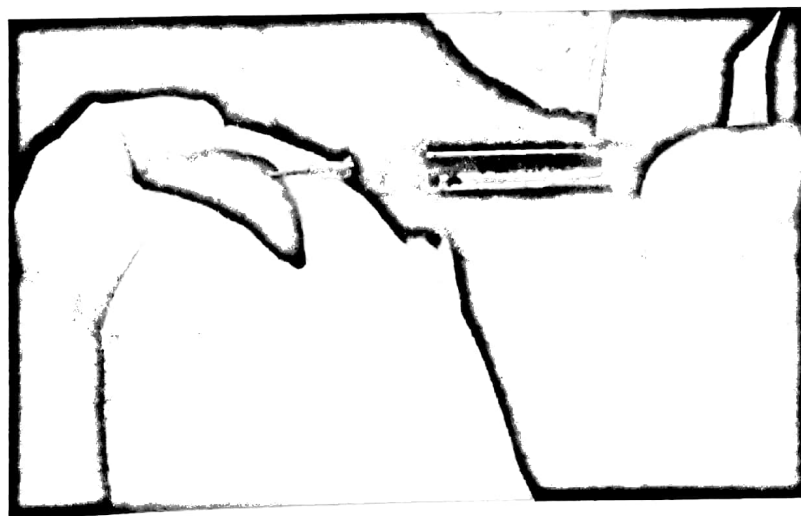

12. Masukkan sisa kanula intravena secara perlahan sampai pangkalnya.

13. Periksa apakah kanula intravena sudah masuk dengan sempurna dengan menyuntikkan NaCl 0,9%. Ke dalam vena

PEMASANGAN INFUS PADA BAYI

NO. DOKUMEN
MDGs/071/RSUD-
PS/III/2016

NO. REVISI

HALAMAN
5/5

PROSEDUR

14. Fiksasi kanula intravena dengan plester transparan steril dan plester perekat steril seperti pada gambar.



15. Mengganti sambungan kanula intravena dengan infus set yang telah disiapkan.
16. Fiksasi infus set yang telah tersambung dengan kanula intracena dengan menggunakan kasa steril dan plester perekat.



UNIT TERKAIT

1. Perinatologi
2. Kamar Operasi
3. IGD
4. Ruang bersalin